



УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел./факс: (0372) 55-37-76, тел. 55-15-89, 51-30-10,
E-mail: oda@bukoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022680

03.12.2018

№ 01.11-5/6554

На № _____

від _____


Народному депутату України
Тімішу Г. І.

Шановний Григорію Івановичу!

На Ваш депутатський запит, який був оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 листопада 2018 року щодо вжиття заходів по забезпеченню жителів с. Червона Діброва Глибоцького району Чернівецької області якісними послугами електропостачання повідомляємо про наступне.

Згідно з інформацією АТ «Чернівціобленерго» у період з 22.11.2018 по 27.11.2018, за участю головного інженера Глибоцького РЕМ, керівника групи нагляду за експлуатацією та у присутності старости с. Червона Діброва Глибоцької селищної об'єднаної територіальної громади Глибоцького району Чернівецької області, проведено розгляд звернення старости с. Червона Діброва щодо технічного стану та організації експлуатації електричних мереж, якими забезпечується електропостачання житлових будинків с. Червона Діброва, а також питання забезпечення надійного та безперебійного електропостачання.

В ході огляду встановлено, що електропостачання споживачів електричної енергії с. Червона Діброва Глибоцького району Чернівецької області здійснюється від 4-х трансформаторних підстанцій (далі - ТП) 10/0,4 кВ, які підключені до повітряних ліній (далі-ПЛ) 10 кВ Л-1 «Михайлівка» від підстанції 110/35/ 10 кВ «Глибока». Зазначені електричні мережі знаходяться на балансі Глибоцького РЕМ АТ «Чернівціобленерго».

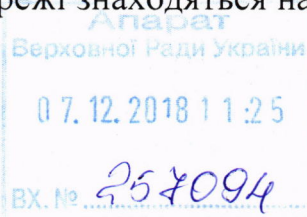

Згідно інформації АТ «Чернівціобленерго», з початку 2018 року сталося 1 аварійне відключення ПЛ-10 кВ Л-1 «Михайлівка» та 7 аварійних відключень в мережах 0,4 кВ.

З початку 2018 року у Глибоцькому РЕМ зареєстровано 5 усних звернень щодо відсутності електропостачання споживачів. Всі заявки усувались протягом доби. Проблемне питання виникло у зв'язку з ненадійним постачанням електричної енергії споживачів та технічним станом електричних мереж.

У ході зазначеного огляду, спільно з представниками Державної інспекції з енергетичного нагляду у Чернівецькій області, вирішено здійснити ряд заходів, які значно покращать надійність та безперебійність електропостачання, а саме: провести чистку траси ПЛ від порослі та дерев в окремих прогонах по всій довжині ліній, зробити повторне захисне заземлення на початку і в кінці повітряних ліній, перевірити відповідність вимогам «Правил улаштування електроустановок» мінімально допустимого перерізу неізолюваних магістральних проводів в прогонах опор по всій довжині ліній, перевірити дерев'яні опори по всій довжині повітряних ліній на відповідність нормам браковки, перевірити нормативний нахил опор та усунути дефекти.

Після виконання зазначених заходів, надійність, безперебійність та безпечність електропостачання жителів с. Червона Діброва значно покращиться. Термін повного виконання зазначених заходів - І квартал 2019 року.

З повагою

**В.о. голови обласної
державної адміністрації**



М. ПАВЛЮК